

TRAPPE DE VISITE COUPE FEU POUR CONDUITS STAFF

🔥 Désenfumage 🔥 Ventilation 🔥 Gains techniques
🔥 Réseaux coffrés 🔥 Cloisons 🔥 Parois en plâtre

LA TRAPPE METU FR-P
COUPE-FEU permet l'accès
dans tous les conduits réalisés
en staff.
Conserve le degré coupe-feu
du réseau.
Ne dégrade pas la protection
incendie.
Permet de, contrôler la vacuité
des réseaux, réaliser les
opérations de nettoyage et de
maintenance.
Vérifier qu'il n'y a pas de
restrictions des voies d'air
empêchant l'évacuation des
fumées.

IMPLANTATION en amont, en
aval pour accéder et contrôler :

- ➔ Clapets ou volets coupe-Feu
- ➔ Extracteurs de désenfumage
- ➔ CTA encoffrées
- ➔ Baffles de Pièges à Sons
- ➔ Conduits de ventilation
encoffrés : extractions de
hotte cuisine
- ➔ Chemins de câbles encoffrés
- ➔ Réseaux de fluides encoffrés
- ➔ Toutes parois coupe-feu
- ➔ Gains techniques CF
- ➔ Cloisons ou contre-cloisons
- ➔ Parois en plaque de plâtre

PROTECTION PASSIVE pour :

GARES
AEROPORTS
HOPITAUX
ERP
PARKINGS
ETABLISSEMENT PUBLICQUES
INDUSTRIES
SALLES DE SPECTACLE
CINEMAS
HOTELLERIE
RESTAURATION



DESCRIPTIF PRODUIT :

FICHE TECHNIQUE FT20220513

La Trappe de Visite Coupe-Feu est composée d'une trappe acier, d'un isolant thermique et de deux boutons coupe-feu. Elle est coupe-feu lorsque tous les composants sont installés selon les instructions de montage.

NECESSITE UN AVIS DE CHANTIER AVANT IMPLANTATION


APPLICATION :

Les trappes permettent d'accéder à l'intérieur des conduits pour toute opération de nettoyage, inspection, maintenance, etc.

Ceci tout en conservant le degré coupe-feu.


L'ouverture se fait manuellement, sans outils. Les trappes doivent être posées sur des conduits en staff.

Application : gaines de désenfumage, gaines technique, parois coupe-feu,...

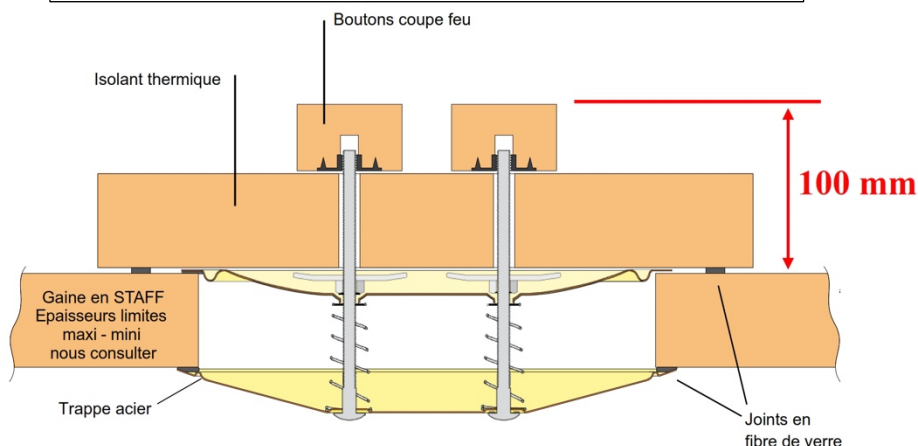


UTILISATION :



Pose sur les parois planes des conduits en staff. Ouverture sur le conduit, encombrement et espace minimal de pose suivant tableau ci-dessous. Limites de pressions + / - 2000 Pa.

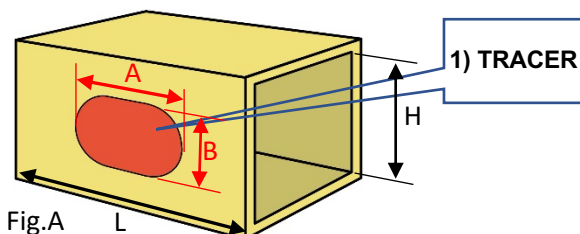

Art. Nr.	Désignation	Ouverture accès conduit fig.A		Emplacement minimal fig.A		Dimensions hors tout fig.B	
		A	B	L	H	C	D
25001503FRP	GX 32 FR-P	300	200	530	430	430	330
25001506FRP	GX 43 FR-P	400	300	630	530	530	430

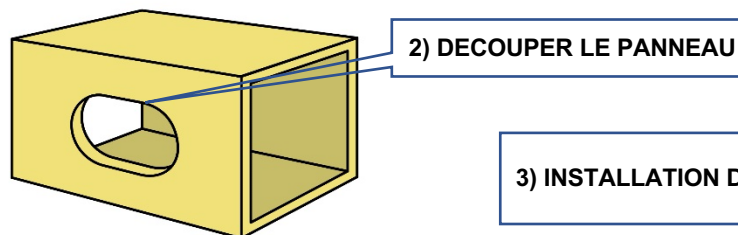

3) INSTALLATION DE LA TRAPPE ACIER

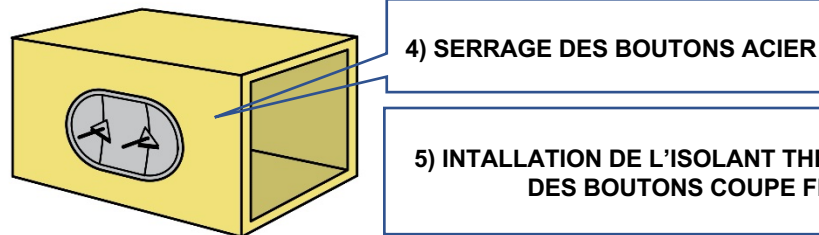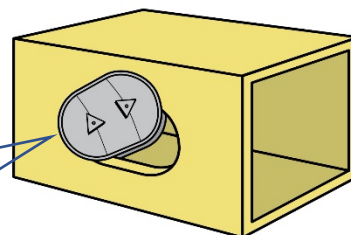

5) INTALLATION DE L'ISOLANT THERMIQUE ET DES BOUTONS COUPE FEU

